


Testlauf: Leitungswasser im MdA

(26 °dH, offenes Kühlystem)

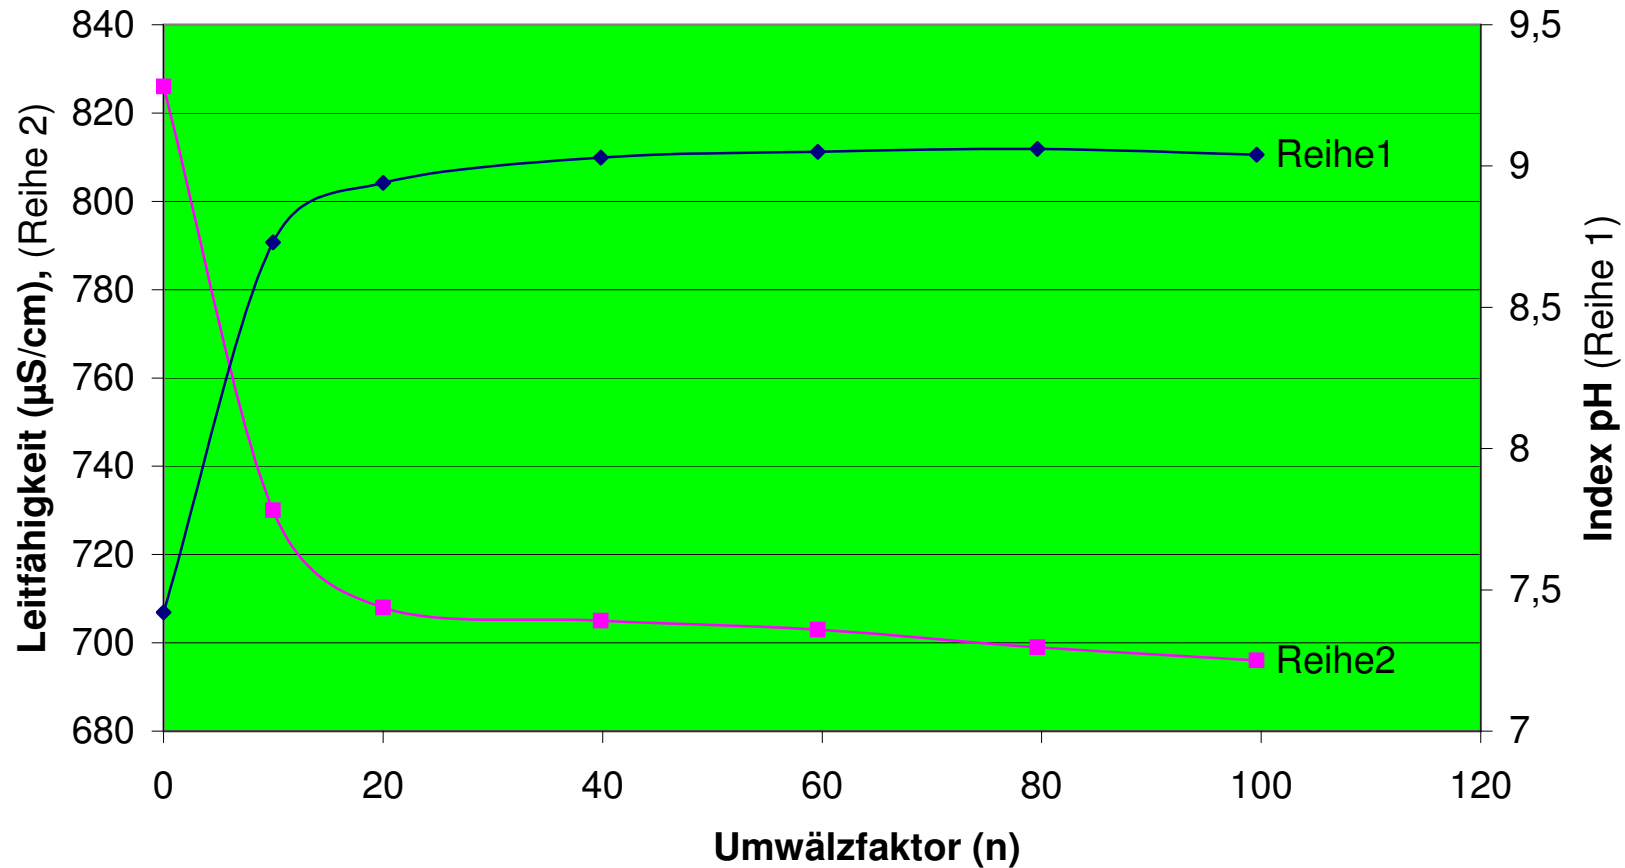

Messwerte eines geschlossenen Kühlkreislaufs mit Wasserverrieselung zeigen einen symmetrischen Abbau der Leitfähigkeit mit gleichzeitiger Zunahme des pH-Wertes. Dieser Effekt kommt durch den Ausfall der Carbonat-Härte zustande.